


A10 – вентилятор охлаждения.
 UZ1, UZ2 – выпрямители.
 UZ3 – модуль инвертора.

FU1..FU6 – входные предохранители.
 FU7, FU8 – предохранители ЗПН.
 KM1, KM2 – входные контакторы.
 KM3, KM4 – контакторы ЗПН.
 L1, L2 – входные дроссели.
 L3 – выходной фильтр di/dt .
 M – внешний двигатель.
 QS1, QS2 – входные разъединители.
 QF1 – выключатель автоматический 690В;
 QF2 – выключатель автоматический 380В;
 TV1 – трансформатор 690/380.
 ЗПН – звено постоянного напряжения.

СЕТЬ

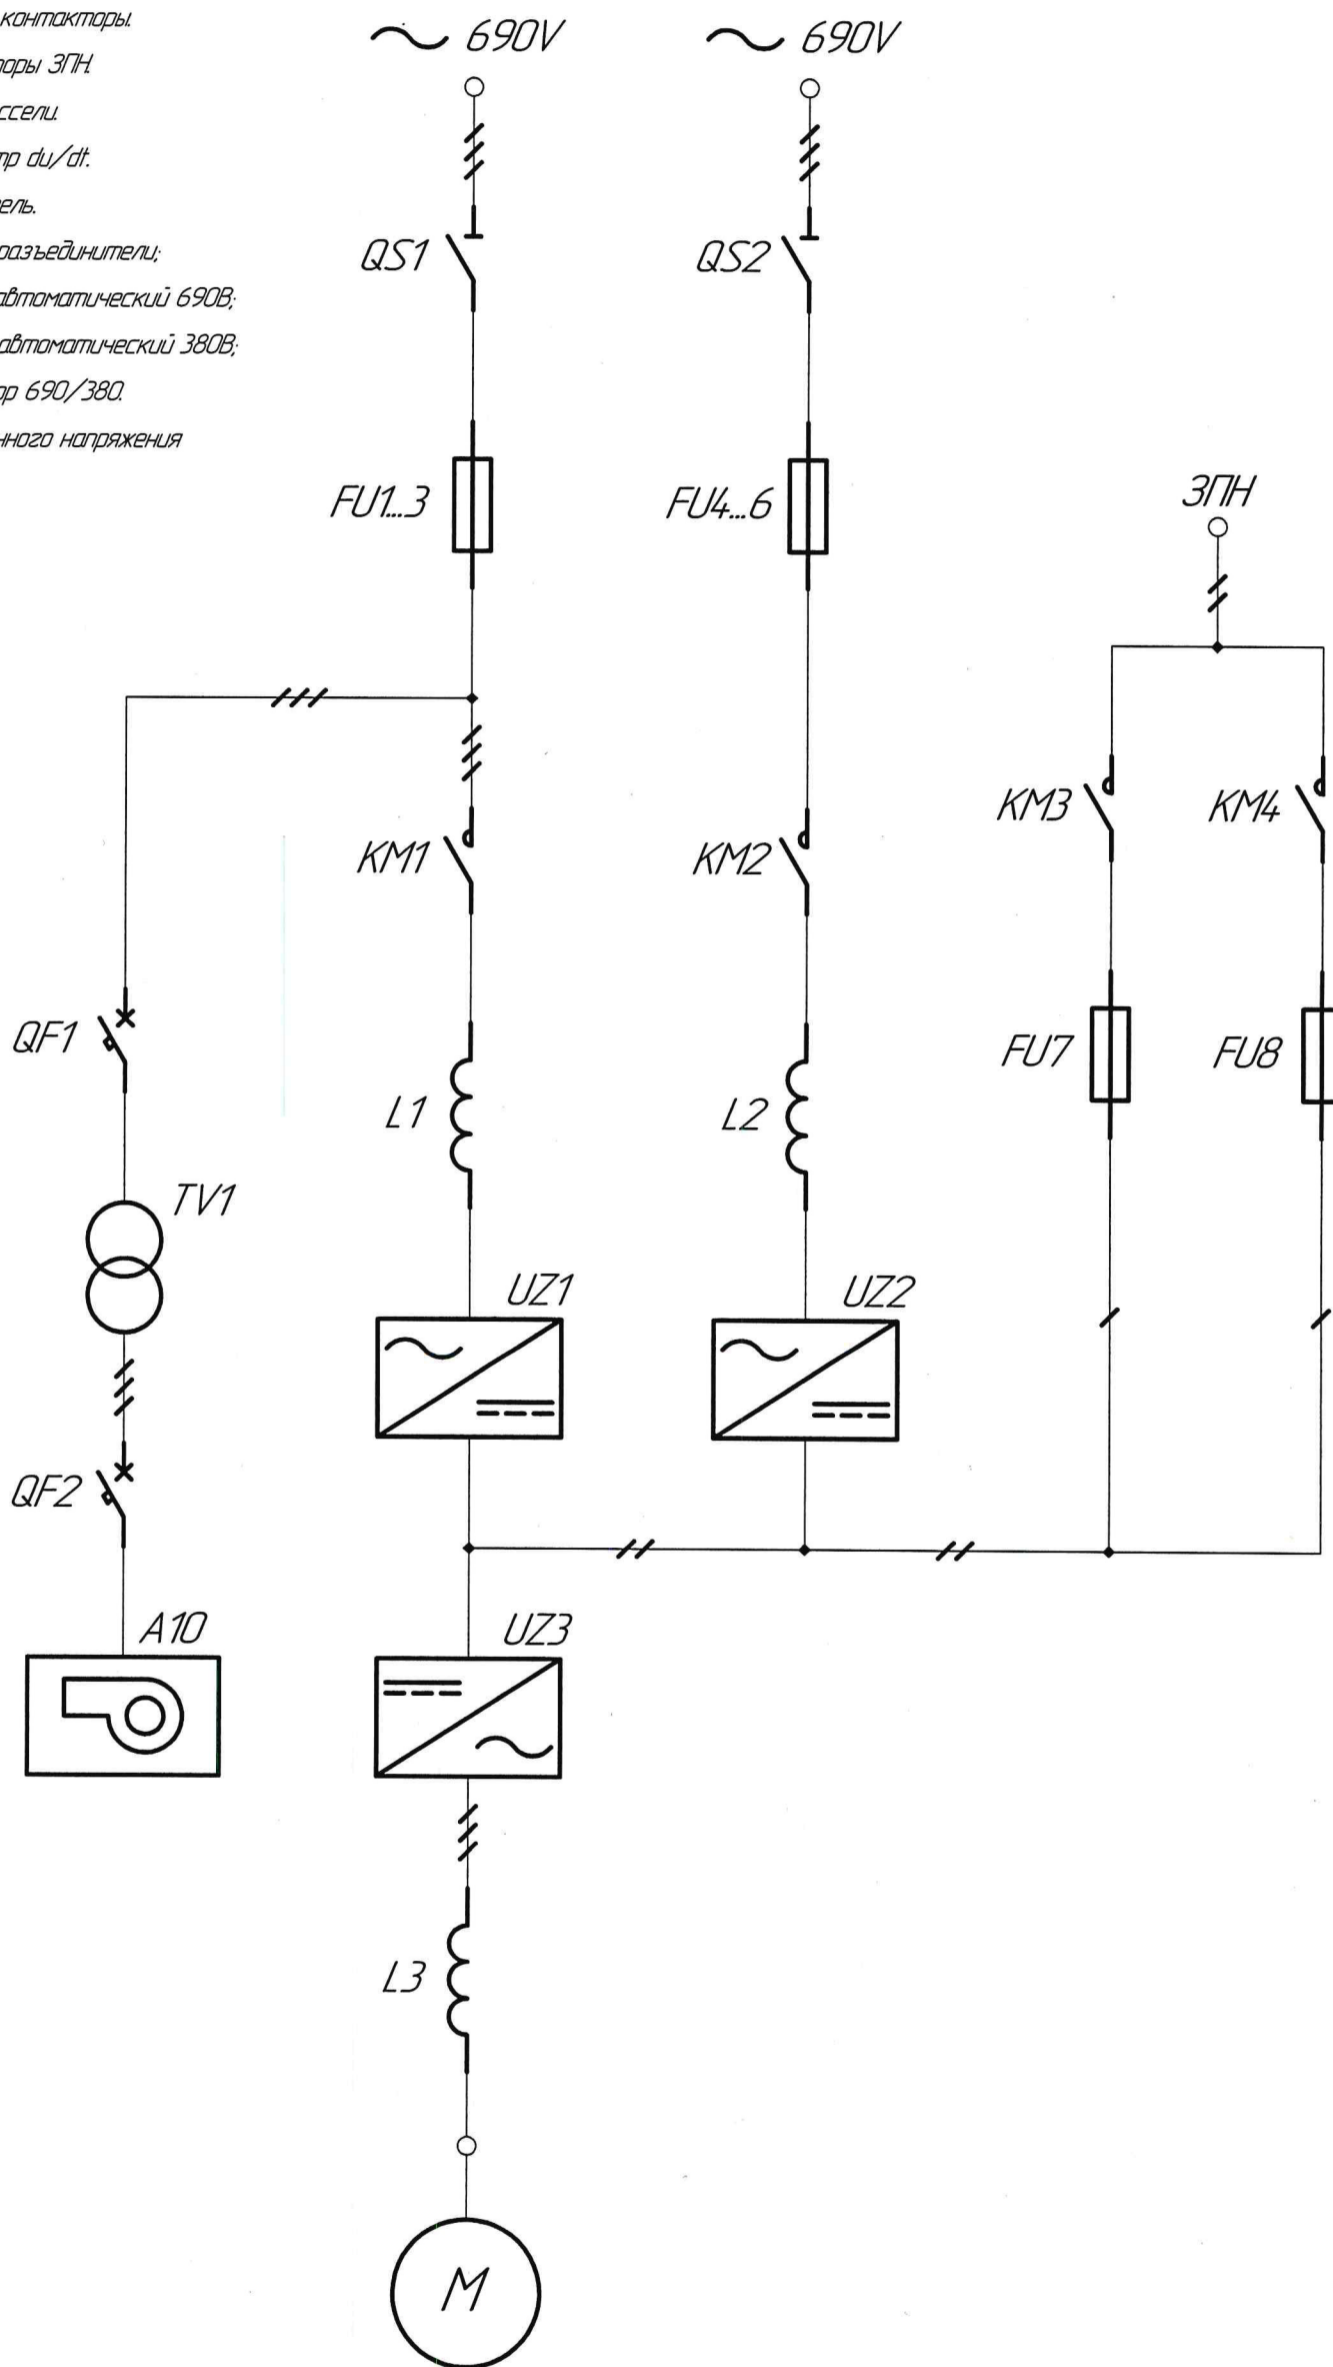

ЕГРЦ.435421.006-15 34

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ЕГРЦ.435421.006-15 34

Лист
3